

## Plano de Racionamento de Água

Localidade/Município: Mutum/MG

Data: 15/08/2016

**1. Justificativa**

A COPASA-MG informa que o longo período de estiagem vem impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade.

A despeito das medidas preventivas, os níveis de abastecimento de água encontram-se comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia do atendimento mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos da crise hídrica.

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação nesta data. Os mesmos podem sofrer alterações em razão da situação local.

O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água.

**2. Ações de contingência**

Realização de rodízio operacional.

**3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários especiais (caráter essencial)**

Estão sendo informados de que se enquadram na categoria de usuário de caráter essencial e de que serão abastecidos por caminhão PIPA.

**4. Ações para assegurar ampla divulgação****4.1- Divulgação do Plano de Racionamento e sua programação**

Divulgação na imprensa local, site da COPASA e Escritório local.

**4.2- Divulgação dos riscos do Armazenamento inadequado de água**Divulgação da Cartilha dos riscos do Armazenamento inadequado de água se encontra disponível no site da COPASA: [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br).**5. Canais de Atendimento aos Usuários**

Os canais de atendimento aos usuários disponíveis são: 115, site da COPASA, Escritório Local, Agência Virtual.

**6. Ações Educativas**

Solicitação à população, através de comunicado, para o consumo racional da água, evitando desperdícios.

**7. Instruções a síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos**

Entrega do Manual ao Síndico e ao administrador público. Orientação sobre o uso consciente da água e informação sobre o Manual, que se encontra disponível no site da COPASA: [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br).

**8. Fontes de captação alternativas já existentes.**

Não existem Fontes de Captação Alternativas

Existem fontes de Captação Alternativas: Relacionar as fontes.

**9. Formas de distribuição de água complementar.**

Abastecimento por meio de caminhão pipa.

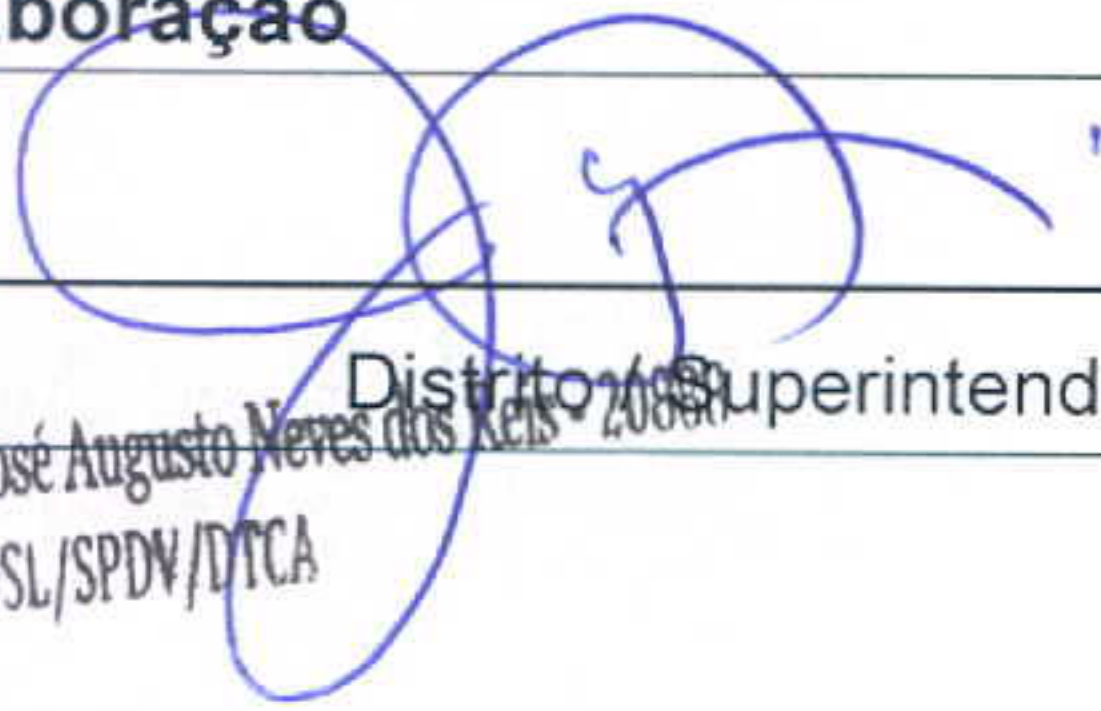
**10. Medidas para melhoria do abastecimento de água**

Mudança do local da captação de água bruta, visando garantir o abastecimento da cidade em períodos de estiagem. As obras para implantação da captação no Rio São Manoel iniciaram em dia 06 de junho de 2016 com previsão de término para de março de 2017.

**11. Responsáveis para contatos**

Nome	Cargo	Telefone	E-mail
Etelvino Honorato de Amorim	Encarregado de Sistema	33 3312-1262	Etelvino.amorim@copasa.com.br
Antônio Siqueira	Engenheiro de Produção e Operação	33 3329-9242	antonio.siqueira@copasa.com.br
Luis Henrique Munaier	Analista de Planejamento e Controle	31 3250-1381	luis.munaier@copasa.com.br

**12. Responsável pela Elaboração**

  
\_\_\_\_\_  
José Augusto Neves dos Reis  
DSL/SPDV/DTCA  
Distrito de Superintendente

  
Frederico L. Ferreira Delfino  
Diretor de Operação Sui

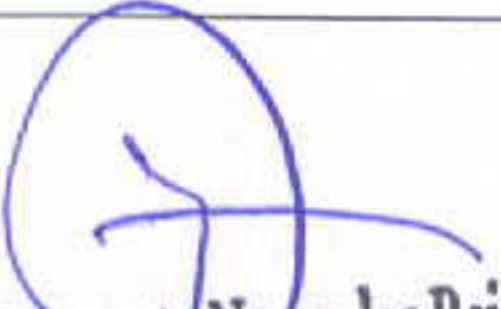


## Programação do Racionamento- Mutum/MG

## Período de restrição de água

Previsão de início: 15/08/2016

Mês	Região		
	1	2	3
Agosto			
Previsão de Restabelecimento	6h	8h	6h
Dia	Período	Período	Período
15		24h	24h
16	24h		24h
17	24n	24h	
18		24h	24h
19	24h		24h
20	24n	24h	
21		24h	24h
22	24h		24h
23	24n	24h	
24		24h	24h
25	24h		24h
26	24n	24h	
27		24h	24h

  
José Augusto Neves dos Reis - 20888  
DSL/SPDV/DTCA



28	24h		24h
29	24n	24h	
30		24h	24h
31	24h		24h
<b>Região</b>	<b>Bairros ou localidades</b>		
1	Bairro Centro e Invejada.		
2	Bairro Morro do Carvão e Bairro Morro do Piscina.		
3	Bairro Terra Nova, Bairro Jardim da Ponte, Bairro Vila Fenix, Bairro Vila Norberto, Bairro Capitão Fonseca. Ruas Modesto Teixeira, Gentil Caldeira e Cota Magalhães.		
<b>Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada:</b> Atendimento simétrico.			

  
José Augusto Neves dos Reis - 20888  
NSL/SPDV/DTCA