

Plano de Racionamento de Água

Localidade/Município: Ipaba/IpabaData: 01/04/2016**1. Justificativa**

A COPASA-MG informa que o longo período de estiagem vem impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade.

A despeito das medidas preventivas, os níveis de abastecimento de água encontram-se comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia do atendimento mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos da crise hídrica.

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação nesta data. Os mesmos podem sofrer alterações em razão da situação local.

O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água.

2. Ações de contingência

Redução da oferta de água potável.

Realização de rodízio do abastecimento de água.

3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários especiais (caráter essencial)

Informá-los que se enquadram na categoria de usuário de caráter essencial e serão abastecidos por caminhão pipa ou por manobras operacionais.

4. Ações para assegurar ampla divulgação**4.1- Divulgação do Plano de Racionamento e sua programação**

Divulgação das informações sobre o racionamento na imprensa local, no site da COPASA e na Agência de Atendimento.

4.2- Divulgação dos riscos do Armazenamento inadequado de água

Divulgação da Cartilha dos riscos do armazenamento inadequado de água que se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br.

5. Canais de Atendimento aos Usuários

Os canais de atendimento aos usuários disponíveis são: 115, site da COPASA, Agência de Atendimento, Agência Virtual.



Wilson Milani - 13080
DSL/SPDV/DTVA



6. Ações Educativas

Realizado palestras em escolas para campanha de educação ambiental e uso racional da água.

7. Instruções a síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos

Entrega do Manual ao Síndico e ao administrador público. Orientação sobre o uso consciente da água e informação sobre o Manual, que se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br.

8. Fontes de captação alternativas já existentes.

() Não existem Fontes de Captação Alternativas.

(x) Existem Fontes de Captação Alternativas.

Poços: C- 02, C-04, C-05 e C-06 equipados e interligados e C-07 perfurado.

9. Formas de distribuição de água complementar.

Abastecimento por caminhão pipa ou por manobras operacionais.

10. Medidas para melhoria do abastecimento de água


Operação de poços profundos já perfurados, equipados e interligados com vazão captada: C- 02 – vazão 4,27 l/s, C-04 – vazão 4,00 l/s, C-05 – vazão 2,5 l/s e C-06 – vazão 8,5 l/s.

Implantação de novo poço profundo, com teste de vazão e pedido de licenciamento já encaminhado a SUPRAM. Poço C-07 – vazão 11,76 l/s.

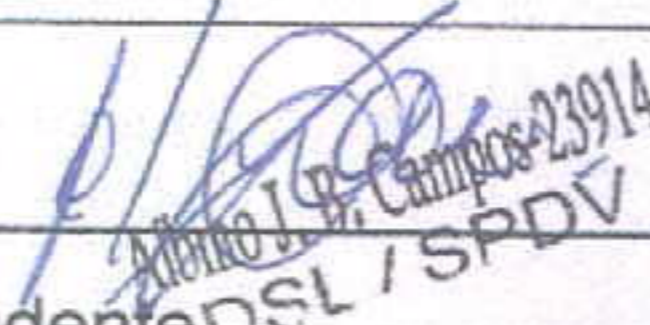
11. Responsáveis para contatos

Nome	Cargo	Telefone	E-mail
Adriano Souza Oliveira	Encarregado de sistema	31- 3320-2662 e 31. 999326521	adriano.oliveira@copasa.com.br
Francisco Anísio F de Jesus	Engenheiro de operação	31 997796234	francisco.jesus@copasa.com.br
Luís Henrique Munaier	Analista de planejamento e controle	31-3250-1381	luis.munaier@copasa.com.br

12. Responsável pela Elaboração


Wilson Milard, 13080
DSL / SPLV / DTVA

Distrito / Superintendente


Adriano J. Campos, 23914
DSL / SPDV


Frederico L. Ferreira Delfino
Diretor de Operação Su



Programação do Racionamento- Ipaba/ Ipaba

Período de restrição de água

Previsão de início: 01 / 04 / 2016

Mês	Região	
	1	2
Julho		
Previsão de Restabelecimento	18 horas (Parte alta)	18 horas (Parte alta)
Dia	Período	Período
27	-	24 horas
28	24 horas	-
29	-	24 horas
30	24 horas	-
31		24 horas
Região	Bairros ou localidades	
1	Bairros Paraíso, Primavera, São José, Centro (Manoel Carreiro, Pedra Azul, Dos Esportes, Ipatinga, Vila Nova e Avenida José Rodrigues de Almeida, da saída de Ipaba até o posto de saúde central).	
2	Nossa Senhora das Graças, Bela Vista, Centro (Manoel Machado Franco, do posto de saúde central até a rua Gessy de Assis Pena, Serafim Pacheco, Olaria, José Martins, Anastácio Neves, Joaquim Vicente Bonfim, Dona Josefa, José Garcia de Moraes.	

Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Atendimento simétrico



Wilson Milani - 13080
DSL/SPDV/DTVA



Programação do Racionamento- Ipaba/ Ipaba

Período de restrição de água

Previsão de início: 01 / 04 / 2016

Mês	Região	
	1	2
Agosto		
Previsão de Restabelecimento	18 horas (Parte alta)	18 horas (Parte alta)
Dia	Período	Período
01	24 horas	-
02	-	24 horas
03	24 horas	-
04	-	24 horas
05	24 horas	-
06	-	24 horas
07	24 horas	-
08	-	24 horas
09	24 horas	-
10	-	24 horas
11	24 horas	-
12	-	24 horas
13	24 horas	-

Wilson Milani 13080
DSL/SPDV/DTVA



14	-	24 horas
15	24 horas	-
16	-	24 horas
17	24 horas	-
18	-	24 horas
19	24 horas	-
20	-	24 horas
21	24 horas	-
22	-	24 horas
23	24 horas	-
24	-	24 horas
25	24 horas	-
26	-	24 horas
27	24 horas	-
28	-	24 horas
29	24 horas	-
30	-	24 horas
31	24 horas	-
Região	Bairros ou localidades	
1	Bairros Paraíso, Primavera, São José, Centro (Manoel Carreiro, Pedra Azul, Dos Esportes, Ipatinga, Vila Nova e Avenida José Rodrigues de Almeida, da saída de Ipaba até o posto de saúde central).	



2

Nossa Senhora das Graças, Bela Vista, Centro (Manoel Machado Franco, do posto de saúde central até a rua Gessy de Assis Pena, Serafim Pacheco, Olaria, José Martins, Anastácio Neves, Joaquim Vicente Bonfim, Dona Josefa, José Garcia de Moraes.

Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Atendimento simétrico

Wilson Milani - 13080
DSL/SPDV/DTVA