

Plano de Racionamento de Água

Localidade/Município: **Revés do Belém/ Bom Jesus do Galho (MG)**Data: **21/07/2016****1. Justificativa**

A COPASA-MG informa que o longo período de estiagem vem impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade.

A despeito das medidas preventivas, os níveis de abastecimento de água encontram-se comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia do atendimento mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos da crise hídrica.

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação nesta data. Os mesmos podem sofrer alterações em razão da situação local.

O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água.

2. Ações de contingência

Realização de rodízio operacional.

3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários especiais (caráter essencial)

Estão sendo informados de que se enquadram na categoria de usuário de caráter essencial e de que serão abastecidos por caminhão PIPA.

4. Ações para assegurar ampla divulgação**4.1- Divulgação do Plano de Racionamento e sua programação**

Divulgação através dos alto-falantes da igreja matriz, site da COPASA e Escritório local.

4.2- Divulgação dos riscos do Armazenamento inadequado de água

Divulgação da Cartilha dos riscos do Armazenamento inadequado de água se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br.

5. Canais de Atendimento aos Usuários

Os canais de atendimento aos usuários disponíveis são: 115, site da COPASA, Escritório

Local, Agência Virtual.

6. Ações Educativas

Solicitação à população, através de anúncio nos auto-falantes da Igreja Matriz, para o consumo racional da água, evitando desperdícios.

7. Instruções a síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos

Entrega de Manual do Síndico e informando que esse manual se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br, e orientação sobre o uso consciente da água.

8. Fontes de captação alternativas já existentes.

Não existem Fontes de Captação Alternativas.

Existem fontes de Captação Alternativas: Relacionar as fontes.

9. Formas de distribuição de água complementar.

O abastecimento por meio de caminhão pipa com capacidade para 6 m³, realizando uma viagem por dia.

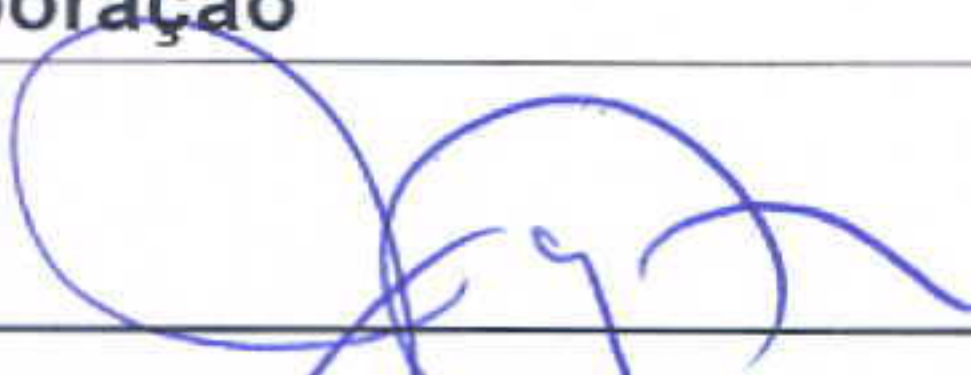
10. Medidas para melhoria do abastecimento de água

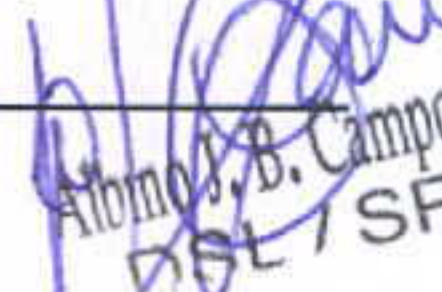
Em andamento processo de licitação para a montagem do poço C05, recém-perfurado, com vazão de 15,38 l/s.


11. Responsáveis para contatos

Nome	Cargo	Telefone	E-mail
Crispim Elias C. Neto	Enc. Sistemas	33 3324-1213	crispim.neto@copasa.com.br
Antônio Siqueira	Engenheiro de Produção e Operação	33 3329-9242	antonio.siqueira@copasa.com.br
Luis Henrique Munaier	Analista de Planejamento e Controle	31 3250-1381	luis.munaier@copasa.com.br

12. Responsável pela Elaboração


Distrito / Superintendente
José Augusto Neves dos Reis - 20888
DSL/SPDV/DTCA


Atômio B. Campos-23914
DSL / SPDV


Frederico L. Ferreira Defino
Diretor de Operação




Programação do Racionamento- Revés do Belém/ Bom Jesus do Galho

Período de restrição de água

Previsão de início: 21/07/2016

Mês	Região
Agosto	1
Previsão de Restabelecimento	2 h
Dia	Período
2	10 h
3	10 h
4	10 h
5	10 h
6	10 h
7	10 h
8	10 h
9	10 h
10	10 h
11	10 h
12	10 h
13	10 h
14	10 h


José Augusto Neves dos Reis - 20888
DSL/SPDV/DTCA



15	10 h
16	10 h
17	10 h
18	10 h
19	10 h
20	10 h
21	10 h
22	10 h
23	10 h
24	10 h
25	10 h
26	10 h
27	10 h
28	10 h
29	10 h
30	10 h
31	10 h
Região	Bairros ou localidades
1	Bairros: Toda a localidade

Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Atendimento simétrico.


José Augusto Neves dos Reis - 20888
DSL/SPDV/DTCA