

## Plano de Racionamento de Água

Localidade/Município: **Entre Folhas/ Entre Folhas**Data: **21/07/2016****1. Justificativa**

A COPASA-MG informa que o longo período de estiagem vem impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade.

A despeito das medidas preventivas, os níveis de abastecimento de água encontram-se comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia do atendimento mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos da crise hídrica.

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação nesta data. Os mesmos podem sofrer alterações em razão da situação local.

O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água.

**2. Ações de contingência**

Realização de rodízio operacional.

**3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários especiais (caráter essencial)**

Estão sendo informados de que se enquadram na categoria de usuário de caráter essencial e de que serão abastecidos por caminhão PIPA.

**4. Ações para assegurar ampla divulgação****4.1- Divulgação do Plano de Racionamento e sua programação**

Divulgação na imprensa local, site da COPASA e Escritório local.

**4.2- Divulgação dos riscos do Armazenamento inadequado de água**

Divulgação da Cartilha dos riscos do armazenamento inadequado de água que se encontra disponível no site da COPASA: [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br).

**5. Canais de Atendimento aos Usuários**

Os canais de atendimento aos usuários disponíveis são: 115, site da COPASA, Escritório local, Agência Virtual.

  
José Augusto Neves dos Reis - 20888  
DSL/SPDV/DTCA

**6. Ações Educativas**

Solicitação à população, através de anúncio nos auto-falantes da Igreja Matriz, para o consumo racional da água, evitando desperdícios.

**7. Instruções a síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos**

Entrega do Manual ao Síndico e ao administrador público. Orientação sobre o uso consciente da água e informação sobre o Manual, que se encontra disponível no site da COPASA: [www.copasa.com.br](http://www.copasa.com.br).

**8. Fontes de captação alternativas já existentes.**

Não existem Fontes de Captação Alternativas

Existem fontes de Captação Alternativas: Relacionar as fontes.

**9. Formas de distribuição de água complementar.**

Abastecimento por meio de caminhão pipa com capacidade para 6 m<sup>3</sup> de água.

**10. Medidas para melhoria do abastecimento de água**

Foi realizado em Fev/2016 desassoreamento do ponto de tomada de água aumentando o volume de água.

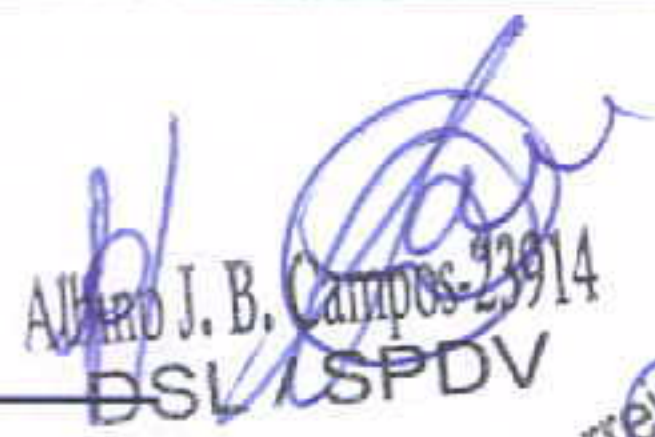
Negociação para a liberação da área e aquisição de materiais, equipamentos e serviços para montagem e operação do poço profundo C03, para complementação da vazão.

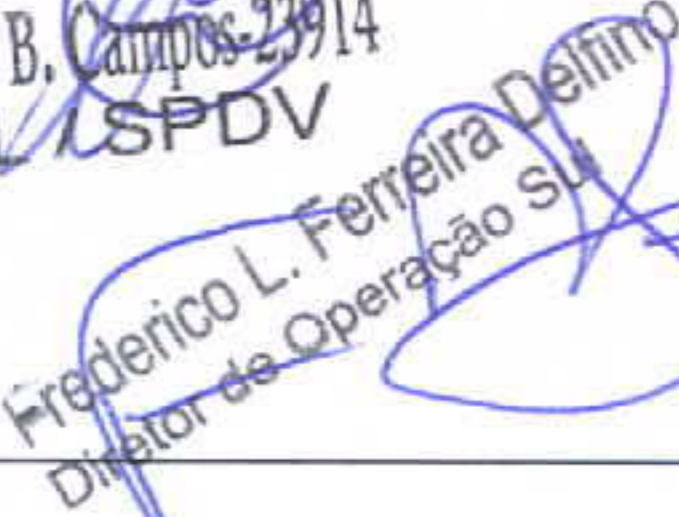
**11. Responsáveis para contatos**

Nome	Cargo	Telefone	E-mail
Marciel A. Dias Silva	Enc. Sistemas	33 3324-6222	marciel.silva@copasa.com.br
Antônio Siqueira	Engenheiro de Produção e Operação	33 3329-9242	antonio.siqueira@copasa.com.br
Luis Henrique Munaier	Analista de Planejamento e Controle	31 3250-1381	luis.munaier@copasa.com.br

**12. Responsável pela Elaboração**

  
José Augusto Neves dos Reis  
Distrito 2038  
Superintendente  
DSL/SPDV/DTCA

  
Alvaro J. B. Campos  
22914  
DSL/SPDV

  
Frederico L. Ferreira Delino  
Diretor de Operação SIA




## Programação do Racionamento- Entre Folhas

Período de restrição de água

Previsão de início: 21/07/2016

Mês	Região		
	1	2	3
Agosto			
Previsão de Restabelecimento	1 h	1 h	8 h
Dia	Período	Período	Período
2		24 h	24 h
3	24 h		24 h
4	24 h	24 h	
5		24 h	24 h
6	24 h		24 h
7	24 h	24 h	
8		24 h	24 h
9	24 h		24 h
10	24 h	24 h	
11		24 h	24 h
12	24 h		24 h
13	24 h	24 h	
14		24 h	24 h

  
Jose Augusto Neves dos Reis - 20888  
DSL/SPDV/DTCA



15	24 h		24 h
16	24 h	24 h	
17		24 h	24 h
18	24 h		24 h
19	24 h	24 h	
20		24 h	24 h
21	24 h		24 h
22	24 h	24 h	
23		24 h	24 h
24	24 h		24 h
25	24 h	24 h	
26		24 h	24 h
27	24 h		24 h
28	24 h	24 h	
29		24 h	24 h
30	24 h		24 h
31	24 h	24 h	
<b>Região</b>	<b>Bairros ou localidades</b>		
1	<b>Bairros:</b> Marcelo Siqueira e Doutor Eduardo e parte alta dos Bairros Nossa Senhora Aparecida e Barreira.		
2	<b>Bairros:</b> Parte central e parte baixa dos bairros Nossa Senhora Aparecida e Rua Amélia de Freitas.		
3	<b>Bairros:</b> Rua João Teodolino Gomes, Rua Antonio Xisto, Rua Santos Mestre e Bairro Barreira.		

  
José Augusto Neves dos Reis - 20888  
DSL/SPDV/DTCA



Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Atendimento Simétrico

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "José Augusto Neves dos Reis".

José Augusto Neves dos Reis - 20888  
DSL/SPDV/DTCA