



Plano de Racionamento de Água

Localidade/Município: Teixeira

Data: 01/09/2017

1. Justificativa

A COPASA-MG informa que o longo período de estiagem está impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade.

A despeito das medidas preventivas, os níveis de abastecimento de água encontram-se comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia do atendimento mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos da crise hídrica.

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação nesta data. Os mesmos podem sofrer alterações em razão da situação local.

O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água.

2. Ações de contingência

Redução da oferta de água potável

Realização de rodízio de abastecimento de água

3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários especiais (caráter essencial)

Informá-los que se enquadram na categoria de usuário de caráter essencial e caso necessário serão abastecidos por manobras operacionais.

4. Ações para assegurar ampla divulgação

4.1- Divulgação do Plano de Racionamento e sua programação

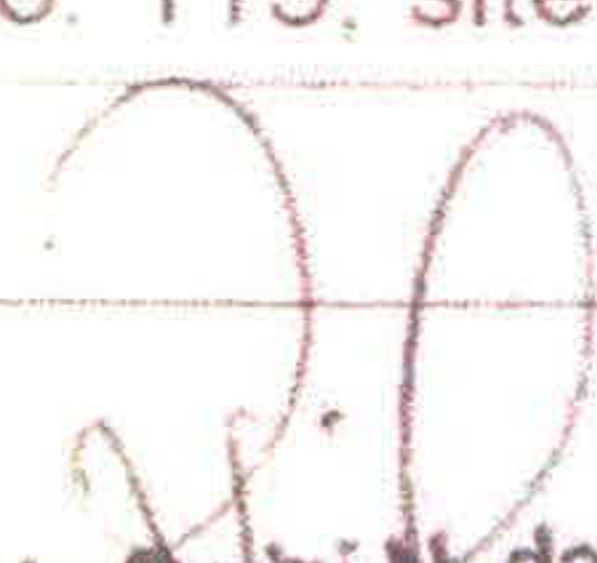
Divulgar por meio de carro de som, alto-falantes da Igreja Matriz, escritório local e site da COPASA.

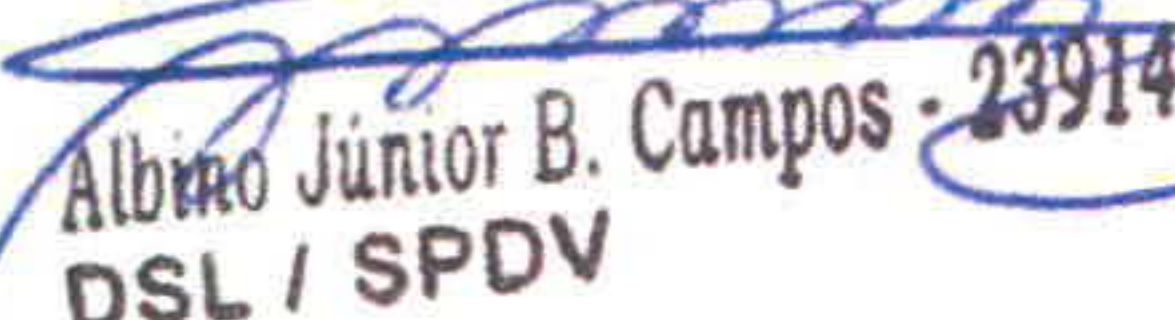
4.2- Divulgação dos riscos do Armazenamento inadequado de água

Divulgar que a Cartilha dos riscos do Armazenamento inadequado de água se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br.

5. Canais de Atendimento aos Usuários

Os canais de atendimento aos usuários disponíveis são: 115, site da COPASA, Escritório Local, Agência Virtual.


Ricardo Orsini N. de Lima
DSL/SPDV/DTRC


Alvaro Júnior B. Campos - 23914
DSL / SPDV



6. Ações Educativas

Comunicação e solicitação à população, através de anúncio nos autofalantes da Igreja Matriz, para o consumo racional da água, evitando desperdícios.

7. Instruções a síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos

Entrega do Manual ao Síndico e ao administrador público. Orientação sobre o uso consciente da água e informação sobre o Manual, que se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br.

8. Fontes de captação alternativas já existentes.

Não existem Fontes de Captação Alternativas

Existem fontes de Captação Alternativas:

9. Formas de distribuição de água complementar.

Por rodízio operacionais, e se necessário, abastecimento por caminhão pipa.

10. Medidas para melhoria do abastecimento de água

Solicitação de estudos de nova fonte de produção.

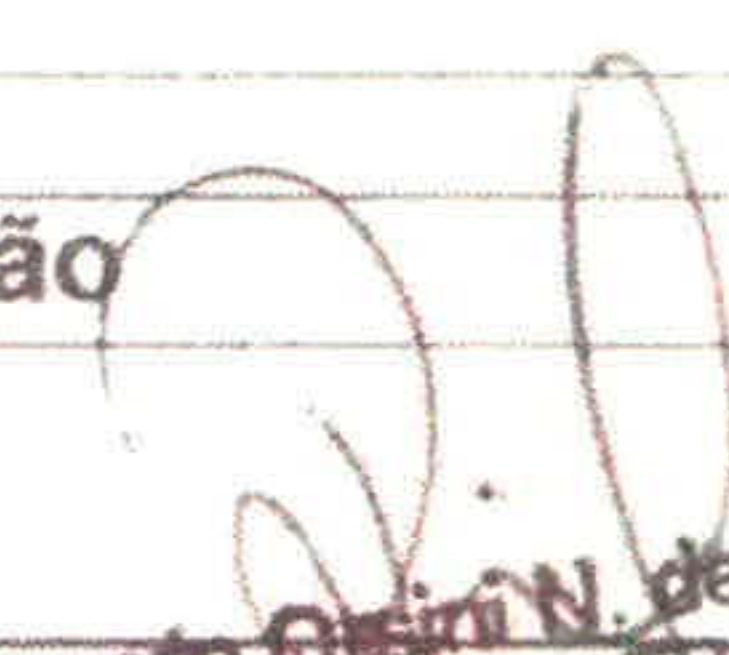
Foram alocados 3 poços


Utilização de caminhões pipa a serem abastecidos na cidade de Rio Casca com água potável, com capacidade 10 m³.

11. Responsáveis para contatos

Nome	Cargo	Telefone	E-mail
Hercules Ferreira Pontes	Encarregado Sistema	31 3895 1355	hercules.pontes@copasa.com.br
Eric Medeiros Silva	Engenheiro de Produção	31 3871 2758	eric.medeiros@copasa.com.br
Fabricia Matos Alves Penna	Analista de Planejamento e Controle	31 3250 1195	fabricia.matos@copasa.com.br

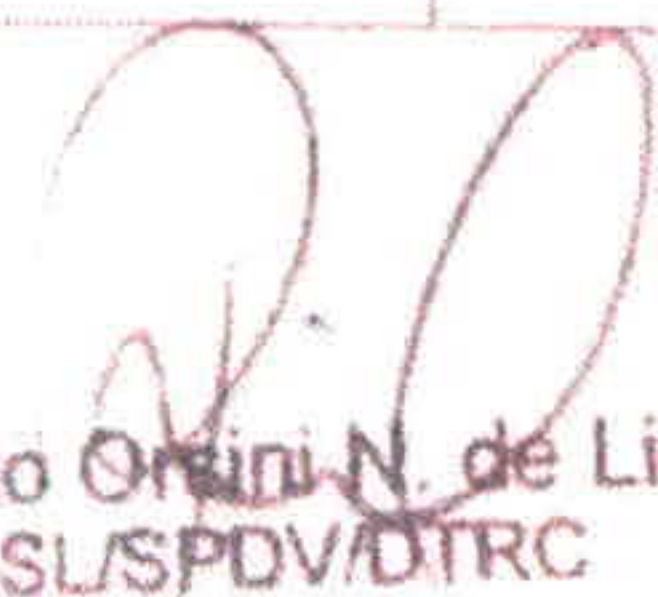
12. Responsável pela Elaboração


Ricardo Gregório N. de Lima
Gerente do Distrito Regional Rio Casca
DSL / SPDV / DTRC


Albino Júnior B. Campos - 23914
DSL / SPDV



Programação do Racionamento - Teixeira			
Período de restrição de água			
Previsão de início: 15 / 09 / 2017			
Mês	Região		
Setembro	1	2	3
Previsão de Restabelecimento	Imediato	Imediato	12:00Hrs.
Dia	Período	Período	Período
15	24:00 hrs.		
16		24:00 hrs.	
17			24:00 hrs.
18	24:00 hrs.		
19		24:00 hrs.	
20			24:00 hrs.
21	24:00 hrs.		
22		24:00 hrs.	
23			24:00 hrs.
24	24:00 hrs.		
25		24:00 hrs.	
26			24:00 hrs.
27	24:00 hrs.		
28		24:00 hrs.	
29			24:00 hrs.
30	24:00 hrs.		
Região	Bairros ou localidades		


Ricardo Orsini N. de Lima
DSL/SPDV/DTRC



1	Bairro: Centro, Progresso, Represa e Cachoeiro.
2	Rua: 1º de maio e Etelvina Ribeiro; Avenida: Mal. Castelo Branco; Vila: Vila D. Filomena; Bairro: Centro, Vila Santa, Zé Carolino, Osvaldo Amaral e Alice Baião.
3	Ruas: BR-120; Avenida: Barão do Rio Branco; Bairro: Centro, Patrimônio, Coqueiro e Alencar.

Programação do Racionamento - Teixeira			
Período de restrição de água			
Previsão de início: 15 / 09 / 2017			
Mês	Região		
Outubro	1	2	3
Previsão de Restabelecimento	Imediato	Imediato	12:00Hrs
Dia	Período	Período	Período
01			24:00 hrs.
02	24:00 hrs.		
03		24:00 hrs.	
04			24:00 hrs.
05	24:00 hrs.		
06		24:00 hrs.	
07			24:00 hrs.
08	24:00 hrs.		
09		24:00 hrs.	


Ricardo Orsini N. de Lima
DSL/SPDV/DTRC



10			24:00 hrs.
11	24:00 hrs.		
12		24:00 hrs.	
13			24:00 hrs.
14	24:00 hrs.		
15		24:00 hrs.	
16			24:00 hrs.
17	24:00 hrs.		
18		24:00 hrs.	
19			24:00 hrs.
20	24:00 hrs.		
21		24:00 hrs.	
22			24:00 hrs.
23	24:00 hrs.		
24		24:00 hrs.	
25			24:00 hrs.
26	24:00 hrs.		
27		24:00 hrs.	
28			24:00 hrs.
29	24:00 hrs.		
30		24:00 hrs.	
Região	Bairros ou localidades		
1	Bairro: Centro, Progresso, Represa e Cachoeiro.		
2	Rua: 1º de maio e Etelvina Ribeiro; Avenida: Mal. Castelo Branco;		